

PANNUS


PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD PRO PROSTUPY KOVOVÝCH TRUBEK

KONFIGUROVATELNÉ

Lehký a přizpůsobivý systém PANNUS lze konfigurovat přímo na místě, a to i bez znalosti rozměrů projektu a polohy křížení.


PŘÍSPÍVÁ K ROZDĚLENÍ

Certifikován podle normy EN 1366-3 pro neizolované prostupy kovových trubek a elektroinstalačních lišt. Nehořlavá tkanina z minerální vlny a ablační chladičí úprava na straně, která je v kontaktu s potrubím, zabraňují šíření požáru mezi prostupy.



SLOŽENÍ

- ① obklad z aluminizované skelné vlny
- ② ablační směs

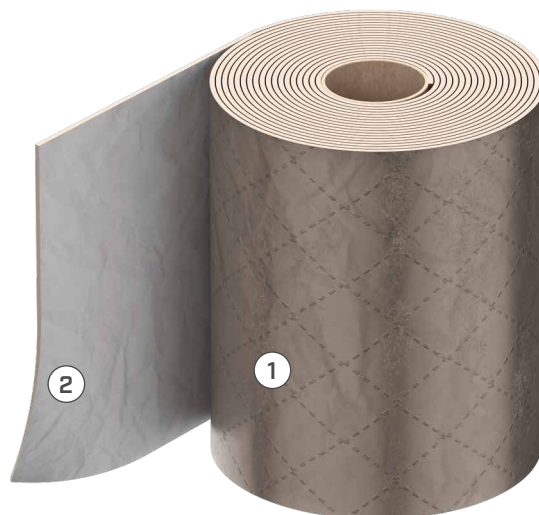

KÓDY A ROZMĚRY


KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
PANNUS240	240	7	5	9 1/2	1/4	16 4 7/8	1

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Hustota	100 kg/m ³	0.06 oz/in ³
Specifická hmotnost	0,25 kg/dm ³	0.14 oz/in ³
Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 06 04.

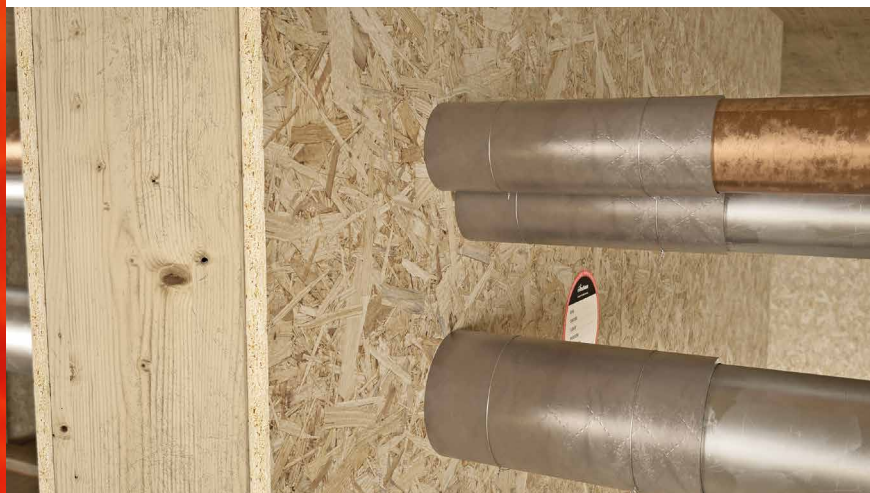

OBLASTI POUŽITÍ

- neizolované kovové trubky
- izolované měděné trubky
- elektroinstalační lišty

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE




- 1 Změřte obvod kovové trubky, která se má chránit.
- 2 Odřízněte potřebné množství pásky, abyste zakryli trubku.
- 3 Obtočte obklad kolem trubky, spojte konce a zajistěte, aby páska přilnula k podlaze nebo stěně (výrobek by měl být vložen na straně, která není vystavena ohni).
- 4 Upevněte pásku pomocí intumescentní pásky nebo drátu.
- 5 V případě potřeby postup zopakujte.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



MASS
str. 324

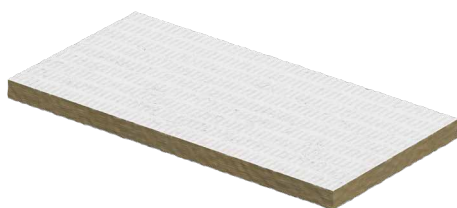

PANEL
str. 340